

COMUNICADORES

E16T configuración rápida



Pasos breves para conectar el comunicador E16T al comunicador telefónico del panel, configurar el reporte IP y añadir el sistema a Protegus. Utilice esta guía junto con el manual completo de E16T para el resto de los ajustes.

 **PRECAUCIÓN**

La instalación y el servicio deben ser realizados solo por personal cualificado. Desconecte la alimentación antes de cablear. Los cambios no autorizados anulan la garantía.

1. Requisitos

- Comunicador E16T con LAN conectado y un cable USB Mini-B para la configuración.
- Panel con comunicador telefónico que soporte Contact ID mediante tonos DTMF.
- Acceso de instalador / teclado al panel.
- Número de cuenta del CRA si va a reportar al CRA.
- Cuenta de Protegus y MAC / Unique ID del comunicador.

2. Configuración rápida con el software *TrikdisConfig*

1. Descargue **TrikdisConfig** de www.trikdis.com e instálelo.
2. Abra la carcasa del E16T con un destornillador plano.


Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

Accept

Reject

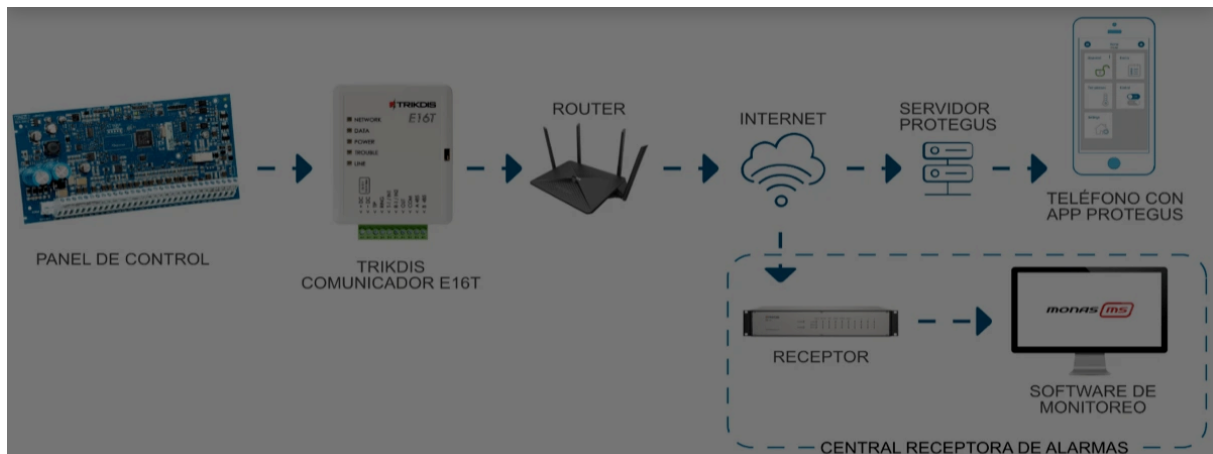

3. Conecte el E16T al ordenador mediante un cable USB Mini-B.
4. Ejecute **TrikdirConfig**. El software reconocerá el comunicador y abrirá la ventana de configuración.
5. Pulse **Leer [F4]** para cargar la configuración actual. Si se solicita, introduzca el código de 6 dígitos del Administrador o del Instalador.

Complete la subsección que corresponda a la instalación:

- **App Protegus** si los usuarios van a controlar el sistema de forma remota.
- **Central Receptora de Alarmas** si el comunicador reportará al CRA.
- Complete ambas subsecciones si el comunicador debe funcionar con el CRA y con Protegus.

2.1 Opciones de conexión para la app de Protegus


En la ventana de "Ajustes del sistema":



Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

- Google Analytics

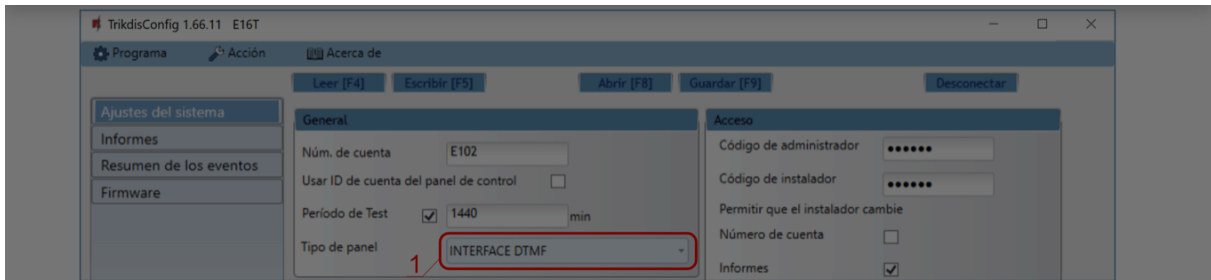

2. Marque **Habilitar conexión** en la configuración del servicio Protegus.

3. Cambie el **Código de servicio** si desea que se solicite al añadir el sistema a Protegus.

Después de terminar la configuración, haga clic en **Escribir [F5]** y desconecte el cable USB.

2.2 Configuración para conectarse con el CRA


En la ventana de "Ajustes del sistema":



1. Introduzca el **Número de cuenta** proporcionado por la Central Receptora.

2. Seleccione el **Modelo de panel** que se conectará al comunicador.

En la ventana de "Informes", opciones del canal "Primario":

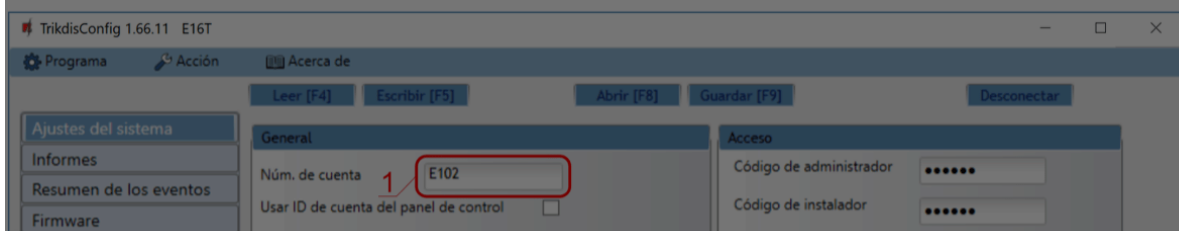

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.


Google Analytics



8. Seleccione el protocolo TCP requerido por el receptor: **TRK, DC-09_2007** o **DC-09_2012**.

9. Si utiliza **DC-09_2012**, configure también el cifrado y los números de receptor y línea.

En la ventana de "Informes", pestaña "Servicio Protegus":

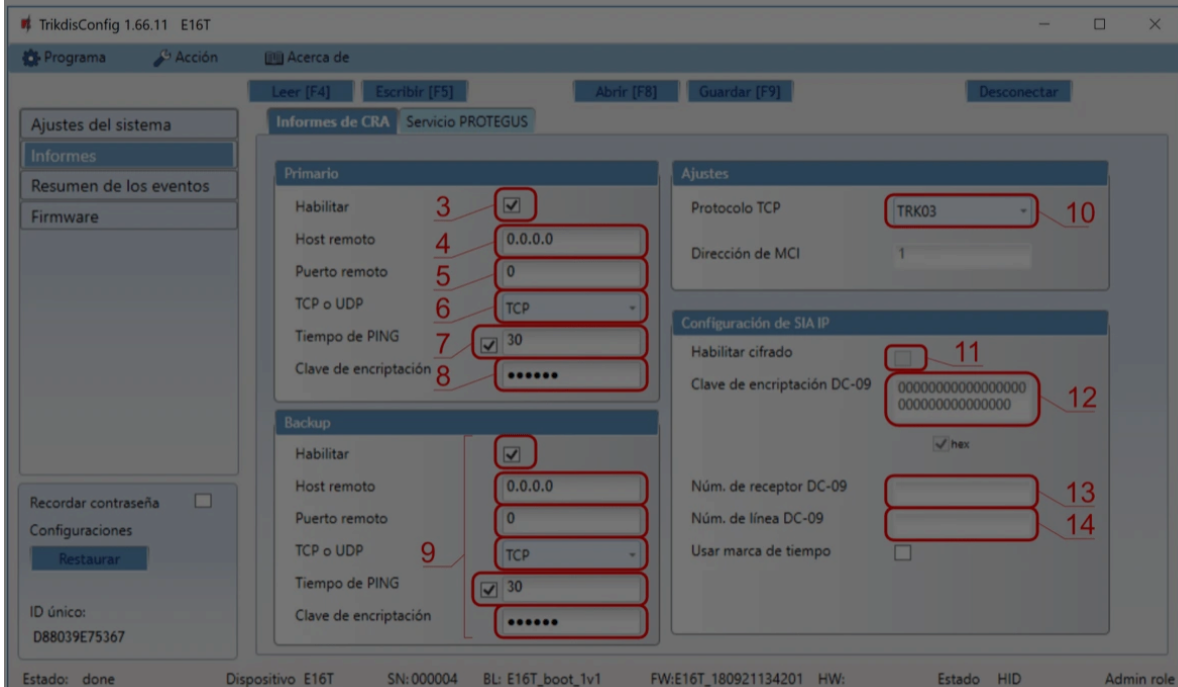

10. Marque **Habilitar conexión** a Protegus si los usuarios utilizarán la app.

11. Cambie el **Código de servicio** si desea que se solicite al añadir el sistema a Protegus.

NOTA

Si selecciona un protocolo **DC-09**, en la pestaña **Configuración** de la ventana de **Informes** introduzca también los números de objeto, línea y receptor.

Después de terminar la configuración, haga clic en **Escribir [F5]** y desconecte el cable USB.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



Si el panel va a armarse o desarmarse mediante una salida de keyswitch, conecte la zona keyswitch del panel a OUT como se muestra en el mismo diagrama.

4. Programación del panel

Programa el comunicador telefónico del panel de la siguiente manera:

1. Habilite el comunicador telefónico del panel.
2. Si el E16T está conectado directamente a TIP / RING , introduzca cualquier número de teléfono de al menos 2 dígitos.
3. Seleccione el modo de marcación DTMF .
4. Seleccione el protocolo de comunicación Contact ID .
5. Introduzca el número de cuenta de 4 dígitos del panel.

5. Ajustes especiales para Honeywell Vista 48

Si el panel conectado es Honeywell Vista 48, configure estos valores:

Sección	Datos	Sección	Datos	Sección	Datos
*41	1111	*60	1	*69	1
*42	1111	*61	1	*70	1
*43	1234	*62	1	*71	1
*44	1234	*63	1	*72	1
*45	1111	*64	1	*73	1
*47	1	*65	1	*74	1


Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



2. Introduzca el **MAC / Unique ID** del E16T.
3. Introduzca el nombre del sistema y termine el asistente.
4. Si conectó **OUT** a una zona keyswitch, abra **Settings** en Protegus y habilite **Arm/Disarm with PGM Output 1**.
5. Seleccione el modo **Pulse** o **Level** para que coincida con el tipo de zona keyswitch del panel.

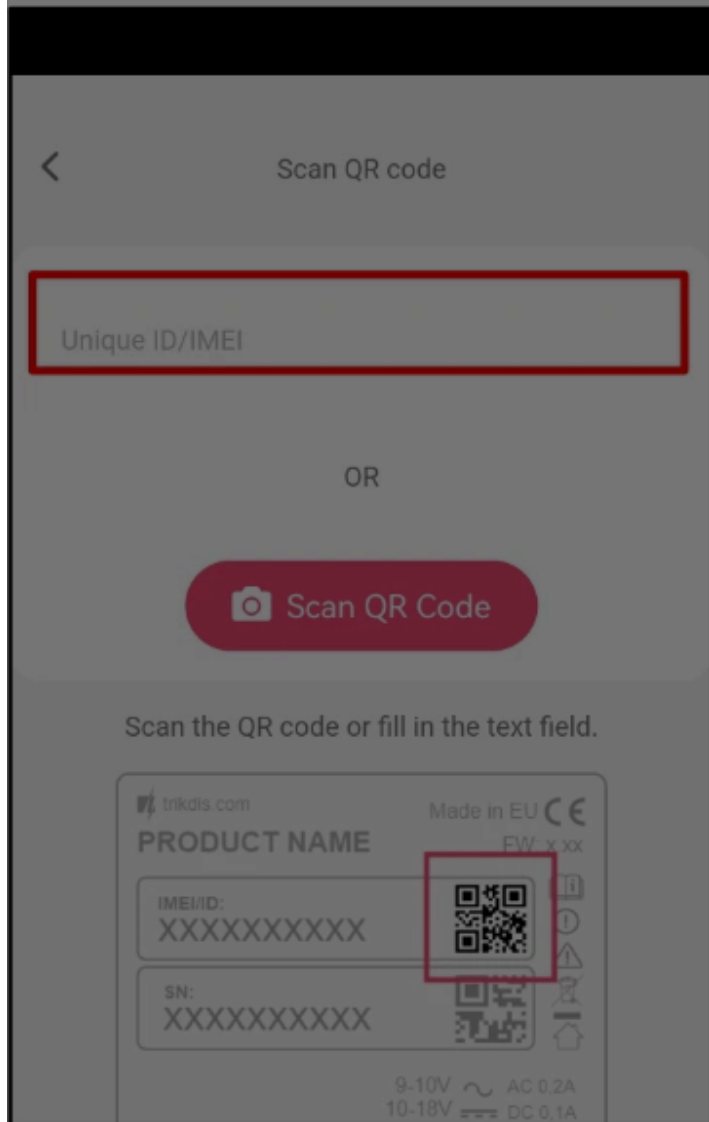

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics



7. Comprobación del sistema

1. Arme y desarme el sistema desde el teclado.
2. Genere una alarma de prueba mientras el sistema esté armado.
3. Confirme que los eventos llegan al CRA y a Protegus.

Cookie consent

We use cookies to measure the effectiveness of our documentation and whether users find what they're searching for. With your consent, you're helping us to make our documentation better.

Google Analytics

